



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания №84/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Научненская средняя общеобразовательная школа" Бахчисарайского района
Республики Крым**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивида индивидуального предпринимателя,

Пивовар Ольге Ивановне

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от «24» мая 2017 года №84, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 10 ч.00 мин. «08» июня 2017 г. по 12 ч.00 мин. «08» июня 2017 г., с 09 ч.00 мин. «15» июня 2017 г. по 10 ч.00 мин. «15» июня 2017 г. проведена плановая выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Гайдаевым Алексеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

МБОУ «Научненская СОШ» Бахчисарайского района Республики Крым, расположенного по адресу: 298409, Республика Крым, Бахчисарайский район, п. Научное

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБОУ «Научненская СОШ» Бахчисарайского района РК,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

Пивовар Ольгой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	(ст.4, ст.6, ст. 83, ст.103, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования).	20.11.2017 г.	
2.	Здание детского сада оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.	(ст.4, ст.6, ст.84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре")	20.11.2017 г.	
3.	Здание детского сада оборудовать световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами.	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопо-	20.11.2017 г.	

		жарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
4.	Строительные конструкции чердачной кровли здания детского сада обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта.	п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	20.11.2017 г.	
5.	В здании школы обеспечить расстояние от дымовых пожарных извещателей (от их оптической оси), установленных в: - кабинет № 6; - кабинет № 7; - кабинет № 8; - кабинет № 15; - кабинет № 19; - коридор мужского санузла на 1-ом этаже; - коридор санузла на 2-ом этаже; - помещение мужской раздевалки.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (далее ФЗ-123 от 22.07.08г.), п. 13.5.5. СП 5.13130.2009	20.11.2017 г.	
6.	В здании школы обеспечить расположение настенных звуковых и речевых оповещателей от уровня пола до верхней части настенного оповещателя (должны составлять не менее 2.3 м. от уровня пола, но не менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя) в кабинете № 36.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (далее ФЗ-123 от 22.07.08г.), п. 4.4. СП 3.13130.2009	20.11.2017 г.	
7.	Обеспечить своевременную замену огнетушителей в соответствии сроков их службы, указанных в паспорте огнетушителя.	(п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390), ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»)	20.11.2017 г.	
8.	Пожарные рукава присоединить к пожарному крану и пожарному стволу.	(п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвер-	20.11.2017 г.	

		жжены постановлением Правительства Российской Федера- ции от 25 апреля 2012 года N 390))		
9.	Люки выходов на кровлю выполнить противопожарными 2-го типа.	(ст. 88 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»)	20.11.2017 г.	
10.	Двери помещения электрощитовой, расположенной в цокольном этаже учебного корпуса выполнить не противопожарными 2-го типа.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	20.11.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **ноябрь 2017 года**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД
по Бахчисарайскому району
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Гайдаев Алексей Викторович

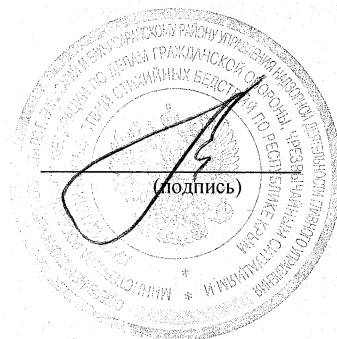


« 15 » июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

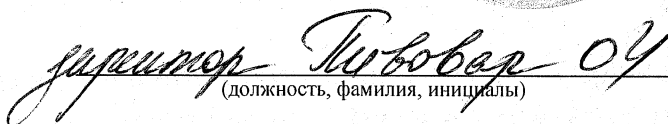

(должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 2017 г.