

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
холодного водоснабжения № 3/1031

г. Белогорск

"03" 02 20 25 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Белогорского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Мирошникова Олега Георгиевича, действующего на основании доверенности №578 от 20.12.2023 года, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице директора МБОУ «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым Борисевич Майрам Мануковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые сторонами, на основании пункта 8 части 1 статьи 93 от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий государственный/муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

I. Предмет контракта

1. По настоящему контракту Исполнитель, осуществляющий холодное водоснабжение, обязуется подавать Заказчику через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения:

- холодную (питьевую) воду _____ да _____ ;
(да, нет - указать нужное)
- холодную (техническую) воду _____ нет _____ ;
(да, нет - указать нужное)

Заказчик обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим контрактом, и соблюдать предусмотренный настоящим контрактом режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

Контракт предусматривает отпуск питьевой холодной воды в объеме:

Водоснабжение 153,00 м3/мес; 1836,60 м3/год;

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Исполнителя и Заказчика определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по форме согласно приложению № 1.

2.1 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в приложении № 1 к указанному контракту, подлежит подписанию при заключении контракта водоснабжения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по водоснабжению является объекты (территории):

- Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 6, согласно акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенные в приложении № 1 к настоящему контракту.

3. Источник финансирования- средства бюджетная учреждений

II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды

4. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является 01.01.2025 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) указываются по форме согласно приложению № 2 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

III. Сроки и порядок оплаты по контракту

6. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду, устанавливаемыми Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении Исполнителю двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения.

Исполнитель осуществляет по настоящему контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения в 2025 году на общую сумму 20 684,43 с учетом налога на добавленную стоимость.

Заказчик обязан оплатить принятую холодную воду в полном объеме.

Идентификационный код закупки 253910811795691080100100020023600247

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, ее изменение возможно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7. Расчетный период, установленный настоящим контрактом, равен одному календарному месяцу. Заказчик вносит оплату по настоящему контракту в следующем порядке, если иное не предусмотрено Правилами холодного

Верно:

юридический

О.В. Мельникова



Копия верно
Директор МБОУ «Некрасовская сш»
Борисевич М.М.

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения):

авансовый платёж 30 процентов стоимости объема воды, потребленной Заказчиком за предыдущий месяц (для Заказчиков, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды, указанного в настоящем контракте), вносится до 18-го числа текущего месяца;

оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду с учетом средств, ранее внесенных Заказчиком в качестве оплаты за холодную воду в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании акта оказанных услуг и счетов, выставляемых к оплате Исполнителем не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт оказанных услуг в двух экземплярах. В течение трёх рабочих дней после получения акта оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков в услугах, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами акта оказанных услуг или на четвёртый рабочий день после получения акта оказанных услуг Заказчиком в случае невозврата Заказчиком Исполнителю подписанного акта, либо ненаправления Заказчиком Исполнителю мотивированных замечаний о недостатках в услугах. Счета формируются и предъявляются Заказчику для оплаты на основании акта(ов) оказанных услуг.

В случае если объем фактического потребления холодной воды за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема воды, за который Заказчиком была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7(1). Способом доставки расчетно-платежных документов и актов оказанных услуг Заказчику является нарочно или по средствам электронных коммуникаций.

В случае если выставление Исполнителем расчетно-платежных документов Заказчику осуществляется посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи, такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с соглашением об осуществлении электронного документооборота, заключенным по форме согласно приложению № 4(1).

Соглашение об осуществлении электронного документооборота, приведенное в приложении № 4(1) к настоящему контракту, подлежит подписанию сторонами настоящего контракта и становится неотъемлемой частью настоящего контракта в случае, если абзацем первым настоящего пункта предусмотрено, что выставление расчетно-платежных документов должно осуществляться посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи.

8. При размещении узла учета и приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет 1,8530. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

9. Сверка расчетов по настоящему контракту проводится между Исполнителем и Заказчиком не реже чем 1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по настоящему контракту, уведомляет другую сторону о дате проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона, иницирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В течение трёх рабочих дней после получения акта сверки услуг получатель обязан его подписать и направить один экземпляр отправителю, либо, при наличии замечаний, представить отправителю мотивированный отказ от его подписания. Акт сверки считается признанным (согласованным) обеими сторонами с момента его подписания сторонами или в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов.

IV. Права и обязанности сторон

10. Исполнитель обязан:

а) осуществлять подачу Заказчику холодную воду установленного качества и в объеме, установленном настоящим контрактом, не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;

Верно:

юрисконсульт

О.В. Мельникова



Воснецкая Верма
Директор МБОУ Некрасовская СШ

- г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
- д) с даты выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно извещать об этом Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");
- е) предоставлять Заказчику информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- ж) отвечать на жалобы и обращения Заказчика по вопросам, связанным с исполнением настоящего контракта, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;
- з) при участии Заказчика, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения;
- и) опломбировать Заказчику приборы учета без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;
- к) предупреждать Заказчика о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также меры по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;
- н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварий на его отводящих сетях;
- о) уведомлять Заказчика о графиках и сроках проведения планового предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение.

II. Исполнитель вправе:

- а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) Заказчиком холодной воды осуществлять проверку состояния прибора учета (узла учета) воды в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета);
- б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Заказчика к централизованной системе холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям и иным объектам Заказчика, местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) холодной воды и иным устройствам, которыми Заказчик владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего контракта;
- д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту;
- е) прекращать подачу холодной воды в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения

12. Заказчик обязан:

- а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
- б) обеспечивать сохранность пломб и устройств на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках других устройств, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °С), обеспечивать защиту помещений от несанкционированного проникновения, поодаания

Вариант:

юрисконсульт

О.В. Мельникова



Комиссия Верна
Директор МБОУ "Нижнегородская СШ"
Борисевич М.М.

грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляции помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут исказить показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом V настоящего контракта, и в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, если иное не предусмотрено настоящим контрактом;

г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном настоящим контрактом;

д) соблюдать установленный настоящим контрактом режим потребления холодной воды;

е) производить оплату по настоящему контракту в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим контрактом в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение в соответствии с настоящим контрактом, до даты расторжения настоящего контракта, определяемой в соответствии с пунктом 48(1) настоящего контракта;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Исполнителя или по его указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, и иным объектам Заказчика, местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) холодной воды и иным устройствам, которыми Заказчик владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие Заказчику или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять Исполнителя и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять Исполнителя о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом IX настоящего контракта;

л) незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений или неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим Заказчику на законном основании, только при наличии согласия с Исполнителем;

о) не создавать препятствий для водоснабжения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные сети которых присоединены к водопроводным сетям Заказчика, или расположены в границах земельного участка Заказчика, или проходят через помещения, принадлежащие Заказчику;

п) представлять Исполнителю сведения об абонентах, водоснабжение которых осуществляется с использованием водопроводных сетей Заказчика, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего контракта;

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и охранных зон таких сетей без согласования с Исполнителем.

13. Заказчик имеет право:

а) получать от Исполнителя информацию о результатах производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, осуществляемого Исполнителем, в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" (далее - Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды);

б) получать от Исполнителя информацию об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) воду (питьевое водоснабжение), тарифов на горячую (теплую) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла

Верно:
юрисконсульт

О.В. Мельникова



Директор МБОУ "Нагорновская СШ"
Б.М. Борсевич М.М.

учета _____ да _____
(да, нет - указать нужное)

- г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту;
- д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб холодной воды, осуществляемом Исполнителем.

V. Порядок осуществления коммерческого учета поданной (полученной) холодной воды, сроки и способы предоставления Исполнителю показаний приборов учета

- 14. Для учета объемов поданной Заказчику холодной воды стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.
- 15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды указываются по форме согласно приложению № 3.
- 16. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета обеспечивает _____ Заказчик _____
(указать одну из сторон настоящего контракта)

17. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой учет осуществляется расчетным способом в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

18. В случае отсутствия у Заказчика приборов учета холодной воды и сточных вод Заказчик обязан в течение 60 дней с даты подписания настоящего контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим контрактом, либо определяет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, количество поданной (полученной) холодной воды расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передает эти сведения Исполнителю не позднее окончания 1-го месяца, следующего за расчетным месяцем.

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет").

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Исполнителя

к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета)

21. Заказчик обязан обеспечить доступ представителям Исполнителя или по его указанию представителям иной организации к водопроводным сетям и иным объектам Заказчика, местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) холодной воды и иным устройствам, которыми Заказчик владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) Исполнитель или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных сетях, оповещает Заказчика о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности на совершение соответствующих действий от имени Исполнителя или иной организации, или служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители Исполнителя или представители иной организации предъявляют Заказчику служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени Исполнителя или иной организации). Посещение помещений Заказчика представителями Исполнителя осуществляется с соблюдением установленного Заказчиком порядка посещения режимных помещений;

в) доступ представителям Исполнителя или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в установленных настоящим контрактом местах;

г) Заказчик вправе принимать участие при проведении Исполнителем всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также присутствовать при проведении Исполнителем работ на водопроводных сетях;

д) отказ в доступе представителям (недопуск представителей) Исполнителя или по его указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) приравнивается к самовольному использованию централизованной системой холодной водоснабжения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды

22. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой Заказчику с использованием централизованных систем водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2008 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

Верно
юрисконсульт

С.М.

О.В. Мельникова



Васильева Верна
Ибрагимов М.Ю.
Борисов М.М.

23. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при этом оно должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой холодной (технической) воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим контрактом. Показатели качества холодной (технической) воды указываются сторонами по форме согласно приложению № 4.

24. Заказчик имеет право в любое время в течение срока действия настоящего контракта самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик обязан известить Исполнителя о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения

25. Исполнитель вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения Заказчика только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

26. Исполнитель в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод Заказчика уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- а) Заказчика;
- б) орган местного самоуправления;
- в) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- г) структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;
- д) лиц, с которыми Исполнителем заключены контракты по транспортировке холодной воды, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения абонента приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды.

27. Уведомление Исполнителем о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

IX. Порядок уведомления Заказчика о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение

28. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение в соответствии с настоящим контрактом, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Исполнителю письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

29. Уведомление считается полученным Исполнителем с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя Исполнителя, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.


X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Заказчику

30. Заказчик представляет Исполнителю сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Заказчику.

31. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим Заказчику, представляются в письменной форме с указанием наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы подключения к водопроводным сетям, разрешенного отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также наличие учета и места отбора проб холодной воды. Исполнитель вправе запросить у Заказчика иные необходимые сведения и документы.

32. Исполнитель осуществляет водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Заказчика, при условии, если такие лица заключили контракт/договор холодного водоснабжения или единый контракт/договор холодного водоснабжения и водоотведения с Исполнителем.

Верно:
юрисконсульт



О.В. Мешкова



Воскисе Верна
Администратор МБОУ Некрасовская СШ
& Мас. Борисовой М.М.

33. Исполнитель не несет ответственности за нарушения условий настоящего контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Заказчика и которые не имеют контракта/договора холодного водоснабжения или единого контракта/договора холодного водоснабжения и водоотведения с Исполнителем.

XI. Порядок урегулирования споров и разногласий

34. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

35. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах контракта, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора и разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

36. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

37. Стороны составляют акт об урегулировании разногласий.

38. В случае недостижения сторонами согласия разногласия, возникшие из настоящего контракта, подлежат урегулированию в судах Республики Крым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XII. Ответственность сторон

39. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. В случае нарушения Исполнителем требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды, уровня давления холодной воды Заказчик вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность Исполнителя за качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Заказчика и Исполнителя, установленной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в приложении № 1 к настоящему контракту.

41. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной сотой от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

41(1). В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по обеспечению доступа Исполнителю к водопроводным сетям и устройствам на них для проведения работ Заказчик несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого Исполнителю, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

42. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы

43. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства помешали на исполнение настоящего контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

44. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XIV. Действие контракта

45. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего контракта применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2025 г.

46. Настоящий контракт заключается на срок до 31.12.2025 г.

47. Настоящий контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

48. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа Исполнителя от исполнения настоящего контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий контракт считается расторгнутым или измененным.

48(1). В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение в соответствии с настоящим контрактом, контракт считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представителю Заказчика Исполнителю в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего контракта, по не ранее чем через 10 рабочих дней с даты уведомления Исполнителем, либо с даты заключения

Верно:
юридический отдел

С.В.

О.В. Мухоморова



Команда Верна

Александр МБОУ Некрасовская СШ

Александр Борисович М.М.

контракта холодного водоснабжения или единого контракта холодного водоснабжения и водоотведения с лицом, которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XV. Прочие условия

49. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

50. Все изменения, которые вносятся в настоящий контракт, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

51. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

52. При исполнении настоящего контракта стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.



53. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

54. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

55. Заказчик соглашается с тем, что уведомления, извещения, предупреждения и т.д. предусмотренные настоящим контрактом могут быть совершены Исполнителем путем их направления на следующий электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": E-mail: school_sovetskiy-rayon12@crimeaedu.ru. В случае изменения такого электронного адреса, номера телефона, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 51 настоящего контракта.

56. С подписанием настоящего контракта Заказчик, в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", предоставляет согласие на осуществление Исполнителем обработки персональных данных, предоставленных Заказчиком Исполнителю, в связи с заключением и исполнением настоящего контракта, в том числе, указанных в настоящем контракте, которое включает совершение Исполнителем или иными лицами, которым в соответствии с настоящим согласием могут быть предоставлены персональные данные Заказчика, любого действия (операции) или совокупности действий (операций), в том числе с использованием передачи третьим лицам персональных данных. Исполнитель может без предварительного согласования с Заказчиком осуществлять передачу персональных данных Заказчика и (или) иных лиц, чьи персональные данные были предоставлены Заказчиком Исполнителю, в предусмотренных законодательством случаях в соответствующие государственные и иные органы.

57. Исполнитель не несет ответственность в случае прекращения подачи воды, ухудшения качества, понижения давления в связи с тем, что Заказчик получает воду по сетям, которые не находятся на балансе Исполнителя и им не эксплуатируются.

"Исполнитель"	«Заказчик»
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма" ИНН/КПП 9102057281/910201001; Юр. адрес: 295053, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1а., тел. (03652) 60-26-92. Код СвР 35202546. электронный адрес: bel.office@voda.crimea.ru АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь; Расчетный счет 40602810000230040008; Корр. счет 30101810835100000123 БИК 043510123 Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма»; ИНН/КПП 9102057281 / 910943001; тел. 9-18-29 - приемная, 9-51-33 - абонентский отдел, 9-29-35 - диспетчер.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым 297211, Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 6. тел. 8 (36551) 9-45-74 E-mail: school_sovetskiy-rayon15@crimeaedu.ru ИНН 9108117956 КПП 910801001 ОГРН 1149102182250 Единый казначейский счет 40102810645370000035 Казначейский счет 03234643356520007500 Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 л/с 20756Ц98710
Директор: Белогорского филиала ГУП РК «Вода Крыма»  О.Г. Миронов М.П.	Директор МБОУ «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым  М.М. Борисевич М.П.

Верно:
юридический

О.В. Мельникова



Копия верно
Директор МБОУ «Некрасовская СШ»
Б. Маис Борисевич М.М.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Белогорского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Мирошникова Олега Георгиевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___ 202_ года, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице директора МБОУ «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым Борисевич Майрам Мануковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые сторонами, на основании пункта ___ части 1 статьи 93 от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составили настоящий акт о том, что:

- границей раздела балансовой принадлежности объектов, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по водопроводным и канализационным сетям) Заказчика и Исполнителя является:

№ п/п	Адрес объекта	по водопроводным сетям.		по канализационным сетям.	
		п.1. на балансе Заказчика	п.2. на балансе Исполнителя	п.1. на балансе Заказчика	п.2. на балансе Исполнителя
1	Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул.Октябрьская, д.6	1.Водопроводная сеть ø - 90мм (сталь); 2.Существующая водопроводная сеть ø 120 мм (сталь).		1.Отсутствует 2.Отсутствует	
2	Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул.Октябрьская, д.6	1.Водопроводная сеть ø - 90мм (сталь); 2.Существующая водопроводная сеть ø 120 мм (сталь).		1.Отсутствует 2.Отсутствует	
3	Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул.Октябрьская, д.6	1.Водопроводная сеть ø - 75мм (ПЭ); 2.Существующая водопроводная сеть по ул. Присивашная.		1.Отсутствует 2.Отсутствует	

- границей эксплуатационной ответственности объектов, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (по водопроводным и канализационным сетям) Заказчика и Исполнителя является:

№ п/п	Адрес объекта	по водопроводным сетям.		по канализационным сетям.	
		п.1. граница эксплуатационной отв. Заказчика	п.2. граница эксплуатационной отв. Исполнителя	п.1. граница эксплуатационной отв. Заказчика	п.2. граница эксплуатационной отв. Исполнителя
1	Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул.Октябрьская, д.6	1.Водопроводная сеть ø - 90мм (сталь); 2.Существующая водопроводная сеть ø 120 мм (сталь).		1.Отсутствует 2.Отсутствует	
2	Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул.Октябрьская, д.6	1.Водопроводная сеть ø - 90мм (сталь); 2.Существующая водопроводная сеть ø 120 мм (сталь).		1.Отсутствует 2.Отсутствует	
3	Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул.Октябрьская, д.6	1.Водопроводная сеть ø - 75мм (ПЭ); 2.Существующая водопроводная сеть по ул. Присивашная.		1.Отсутствует 2.Отсутствует	

Исполнитель:
Директор
Белогорского филиала ГУП РК «Вода Крыма»

Заказчик:
Директор
МБОУ «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым

МП

МП Подпись

М.М. Борисевич

Подготовил
Инженер ПТО Сухоборова А.В.



Восница Верна
Инженер МБОУ «Некрасовская СШ»
Борисевич М.М.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи
воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном
уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

Лист № 1 (на 1 листах)

№ п/п	Наименование и местоположение объект (фактический адрес)	Гарантированный объем подачи холодной воды, м ³ /сут. (м ³ /час)		Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения, м ³ /сут. (м ³ /час)	Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения, м
1	Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	2,23	0,09	10,0	10,0
2	Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	1,90	0,08	10,0	10,0
3	Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	0,83	0,03	10,0	10,0

Исполнитель
Директор
Белогорского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

О.Г. Мирошников

МП

«03» 02 20 25 г.

Заказчик
Директор
МБОУ «Некрасовская СШ»
Советский район РК

М.М. Борисевич

МП

РЕСПУБЛИКИ «03» 02 20 25 г.



Копия верна
Директор МБОУ «Некрасовская СШ»
Б.Маг Борисевич М.М.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, местах отбора проб воды

Лист № (на листах)

№ п/п, фактический адрес объекта (территории)	Показания приборов учета на начало подачи ресурса и дата их снятия	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6		24.01.2023г. (пломба № 00232028)	06.12.2028г.
Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6		24.01.2023г. (пломба № 00232027)	14.10.2028г.
Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	00000	24.12.2024г (пломба № 00406998)	02.06.2029г.

№ п/п, фактический адрес объекта (территории)	Расположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилага- ется (указать кол-во листов)
Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6 (в школе)	Колодец	40	СВГ – 40 № 05000552	1
Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	Колодец	20	СВКМ-20х № 1844201A22	1
Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	Колодец	25	СВКМ- 25МХ № 86403	1

№ п/п, фактический адрес объекта (территории)	Расположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб, раз в году
-	-	-	-

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб воды прилагается.

Исполнитель
Директор
Белогорского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

Заказчик
Директор
МБОУ «Некрасовская СШ»
Советский район РК

МП
«03» 02 2025 г.



М.М. Борисевич
МП
«03» 02 2025 г.



М.М. Борисевич
«Комиссия Верна
Директор МБОУ, Некрасовская СШ»
Д.М. Борисевич М.М.



СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи
воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном
уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Лист № 1 (из 1 листа)

№ п/п	Наименование и местоположение объект (фактический адрес)	Гарантированный объем подачи холодной воды, м ³ /сут. (м ³ /час)		Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения, м ³ /сут. (м ³ /час)	Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения, м
1	Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	2,23	0,09	10,0	10,0
2	Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	1,90	0,08	10,0	10,0
3	Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 6	0,83	0,03	10,0	10,0

Исполнитель
Директор
Белогорского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

Заказчик
Директор
МБОУ «Некрасовская СШ»
Советский район РК

МП

«03» 02 2025 г.

М.М. Борисевич

МП

РЕСПУБЛИКИ «03» 02 2025 г.



Борисевич Верна
Директор МБОУ «Некрасовская СШ»
Б.Май Борисевич М.М.

**ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды**

№ п/п	Наименования определяемого ингредиента	Ед. изм.	Показатели качества технической воды (абсолютные величины)	Допустимые отклонения показателей качества технической воды	№ п/п	Наименования определяемого ингредиента	Ед. изм.	Показатели качества технической воды (абсолютные величины)	Допустимые отклонения показателей качества технической воды
1	Цветность	град			14	Остаточный алюминий (Al)	мг/дм ³		
2	Запах	балл			15	Окисляемость перманганат.	мгО/дм ³		
3	Свободный хлор	мг/дм ³			16	Щелочность	ммоль/дм ³		
4	Мутность	мг/дм ³			17	Жесткость общая	ммоль/дм ³		
5	pH	ед.			18	Кальций (Ca)	мг/дм ³		
6	Сухой остаток	мг/дм ³			19	Магний (Mg)	мг/дм ³		
7	Хлориды (Cl)	мг/дм ³			20	Железо общее (Fe)	мг/дм ³		
8	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³			21	Медь (Cu)	мг/дм ³		
9	Аммоний солевой (NH ₄ ⁺)	мг/дм ³			22	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³		
10	Нитриты (NO ₂)	мг/дм ³			23	Общие колиформы	КОЕ/100 см ³		
11	Нитраты (NO ₃)	мг/дм ³			24	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³		
12	Фториды (F)	мг/дм ³			25	Энтерококки	КОЕ/100 см ³		
13	Полифосфаты (PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³			26	Колифаги	БОЕ/дм ³		

Исполнитель
Директор
Белогорского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

О.Г. Мирошников

МП

«03» 02 20 25 г.

Заказчик
Директор
МБОУ «Некрасовская СШ»
Советский район РК

М.М. Борисевич

МП

«03» 02 20 25 г.



Копия верна
Директор МБОУ Некрасовская СШ
Б. Маис Борисевич М.М.

Сведения

о подключенной мощности (нагрузке), в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой организация водопроводно-канализационного хозяйства принимает на себя обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта абонента

N п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта абонента	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) (М ³ в час)
1	2	3
1	Существующая водопроводная сеть по ул. Октябрьская	0,042

Исполнитель
Директор
Белогорского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

Заказчик
Директор
МБОУ «Некрасовская СШ»
Советского района РК

МП
"03"  2025
О.Г. Мирошников

 М.М. Борисевич
МП
"03" 02 2025 г.

 ПТО _____
Директор МБОУ «Некрасовская СШ»
М.М. Борисевич

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
Белогорского филиала
ГУП РК "Вода Крыма"

В.В. Пирогов

"03"
МП.

20 25г




УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ "Некрасовская СШ"

М.М. Борисевич


"03"
МП.

20 25г

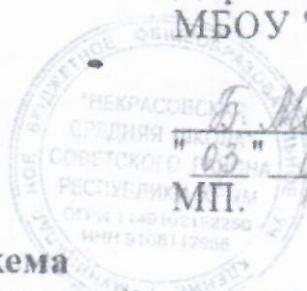

Схема

подключения к централизованной сети водоснабжения
объекта расположенного по адресу:
Республики Крым, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д.6

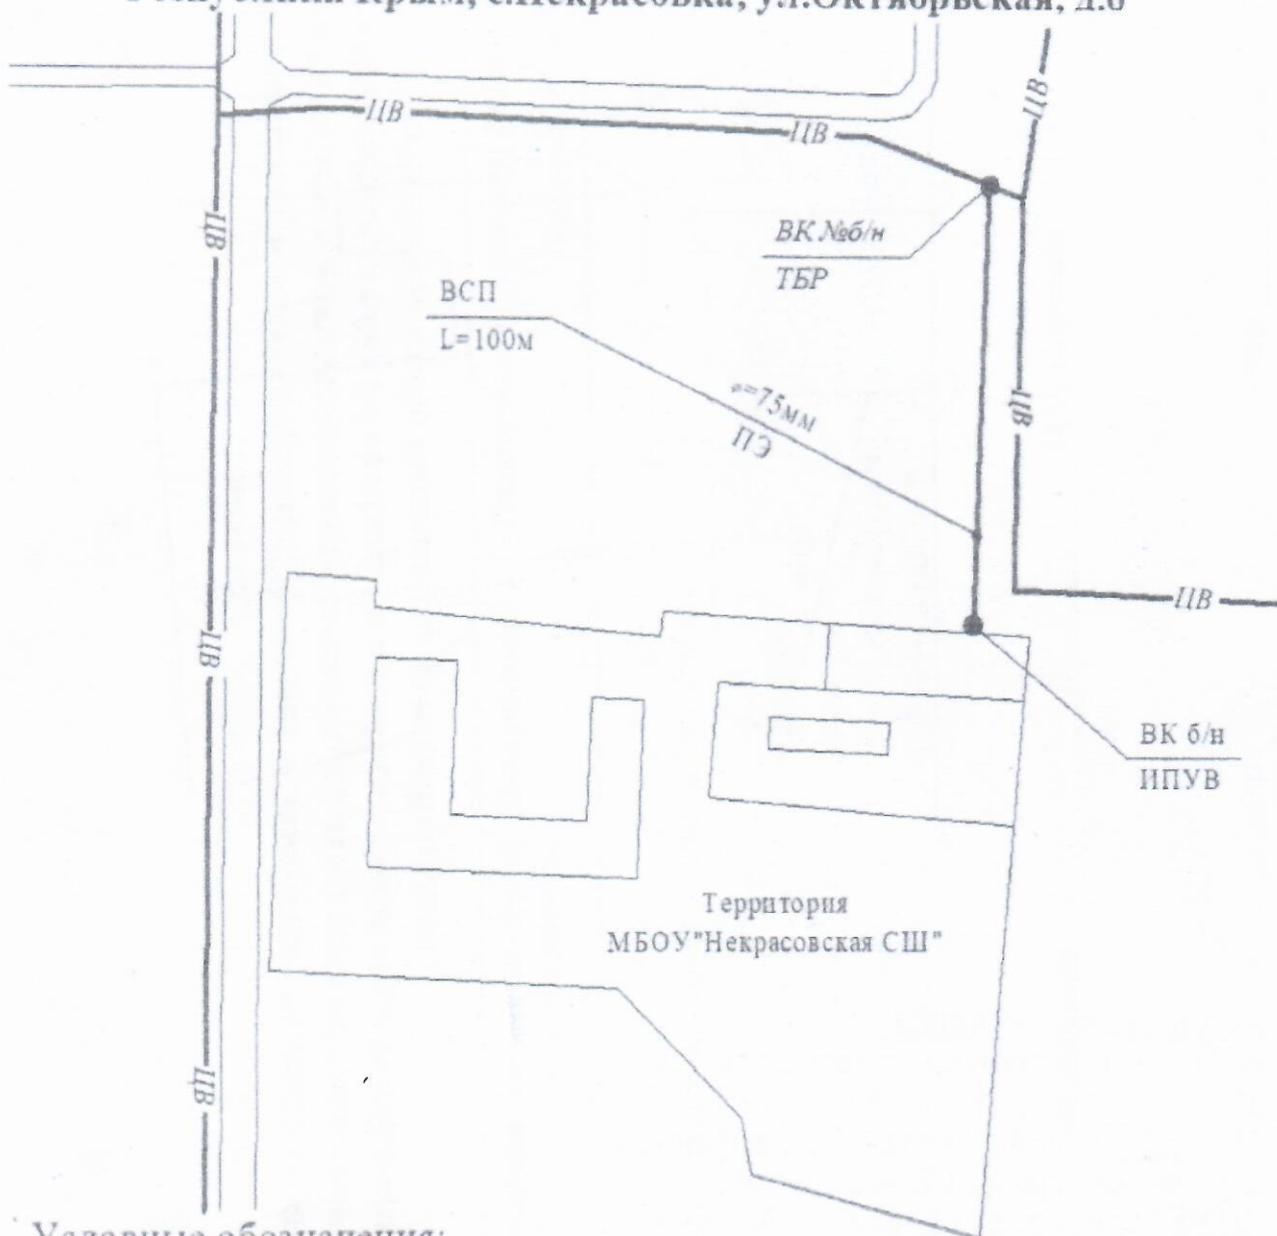

Условные обозначения:

- ВСП водопроводная сеть потребителя
- ВК водопроводный колодец
- ТБР точка балансового разграничения
- ЦВ центральный водопровод
- ИПУВ индивидуальный прибор учета воды

Подготовил:
Инженер ПТО _____ Сухоборзова А.В.



В.Мас
Директор МБОУ "Некрасовская СШ"
М.М. Борисевич

"Утверждаю"

Директор МБОУ Некрасовская СШ

Борисевич М.М.



БАЛАНС водопотребления и водоотведения

Полное наименование абонента: МБОУ Некрасовская СШ

Фактический адрес территории (объекта) абонента: Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 6

№ п/п	Наименование водопотребителей	Ед. изм.	Кол-во	Расчетный (уменьшенный) суточный расход воды, л/сут (смену)	Попылающий коэффициент для III и IV климатического района	Кол-во рабочих дней, суток в году	Водопотребление					Водоотведение				
							л/с	м³/час	м³/сут	м³/мес	м³/год	л/с	м³/час	м³/сут.	м³/мес	м³/год
1	Школа	человек	25	80	1,1	365	0,00	0,09	2,23	69,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Школа	человек	5	80	1,1	365	0,00	0,08	1,90	59,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная	человек	5	80	1,1	365	0,00	0,03	0,83	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:							0,00	0,21	4,96	153,00	1263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Распределение объема сточных вод по канализационным выпускам от общего водоотведения составляет:

м³	%
4112,06	100



Копия верна
Директор МБОУ Некрасовская СШ
Б.Мас Борисевич М.М.