Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2026 № 3803

Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в целях создания систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, организации и обеспечения деятельности пожарной охраны, эвакуации людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара, возможности проведения мероприятий по спасению людей, доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений, подачи огнетушащих веществ в очаг пожара, нераспространения пожара на соседние здания и сооружения, Администрация города Симферополя Республики Крым **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Порядок устройства специальных площадок для расстановки пожарной техники возле многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Схему расположения границ примыкания к городским лесам либо сорной растительности и выполнения противопожарных барьеров в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать собственникам, балансодержателем, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы руководствоваться настоящим постановлением при осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

6. Департаменту внутренней политики, информации и организационного обеспечения администрации города Симферополя (Федотов А.В.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальной странице администрации города Симферополя на Портале Правительства Республики Крым.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Семенченко А.Н.

Глава администрации
города Симферополя М.С. Афанасьев

Приложение 1
к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 18.09.2026 № 3803

ПОРЯДОК
устройства специальных площадок для расстановки пожарной техники возле многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Настоящие Порядок устройства специальных площадок для расстановки пожарной техники возле многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – Порядка) устанавливает требования к устройству специальных площадок, предназначенных для обеспечения беспрепятственной установки пожарных автомобилей возле многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

1.2. Положения настоящего Порядка рекомендуются к распространению собственниками помещений на прилегающие территории многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

1.3. Термины, определения, сокращения, используемые в настоящем Порядке:

Основной пожарный автомобиль (ОПА) - пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.

Специальный пожарный автомобиль (СПА) - пожарные автомобили, предназначенные для выполнения специальных работ при пожаре.

Пожарные автомобили (ПА) - оперативные транспортные средства на базе автомобильных шасси, оснащенные пожарно-техническим вооружением, оборудованием, используемым при пожарно-спасательных работах.

Пожарный коленчатый автоподъемник (АПК) - пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается платформой или люлькой, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.

Пожарная автолестница (АЛ) - пожарный автомобиль, оборудованный

стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.

Управление административных органов Администрации города Симферополя Республики Крым (УАО) – ответственный отраслевой (функциональный) орган Администрации города Симферополя Республики Крым.

Организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Подъезд для пожарных автомобилей - участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения и установки пожарных автомобилей с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов, устройств, выполнения действий по тушению пожара.

Проезд для пожарной техники - участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения пожарной техники с соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1.4. Специальные площадки для пожарных автомобилей предназначены для обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений, связанной с организацией тушения пожара и проведением аварийно-спасательных работ.

Площадки для ОПА предназначены для беспрепятственной установки пожарных автомобилей на источники наружного противопожарного водоснабжения, подключения к соединительным головкам пожарных сухотрубов с целью подачи огнетушащих веществ на тушение пожара.

Площадки для СПА предназначены для установки АЛ и АПК с целью обеспечения в случае пожара возможности:

1) проведения мероприятий по спасению людей;

2) доступа личного состава пожарно-спасательных подразделений и доставки средств пожаротушения снаружи зданий;

3) подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.

1.5. Покрытие специальных площадок должно обеспечивать техническую возможность установки на нем ОПА и СПА и своевременно ремонтироваться.

1.6. Специальные площадки для установки ОПА и СПА должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки и установкой специальных информационных табличек.

1.7. Не допускается использовать специальные площадки для установки ОПА и СПА в качестве парковочных мест для личного автотранспорта, загромождать малыми архитектурными формами, мусорными контейнерами и другими препятствиями.

1.8. К специальным площадкам для пожарных автомобилей должен быть

обеспечен беспрепятственный проезд.

1.9. Информация о местах обустройства и количестве площадок для пожарных автомобилей должна передаваться эксплуатирующей организацией (балансодержателем) в территориальное подразделение пожарной охраны.

1.10. На стендах с наглядной агитацией, установленных в многоквартирных домах, должна быть отражена информация о недопустимости использования не по назначению (в качестве парковочных мест для личного автотранспорта и для других целей) проездов (подъездов) для пожарных автомобилей и подъездных путей к многоквартирному дому, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами (далее - пожарные проезды) и площадок для установки пожарных автомобилей.

В инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть отражены мероприятия по освобождению проездов (подъездов) от припаркованного автотранспорта в случае возникновения пожара.

1.11. УАО осуществляет мероприятия, необходимые для реализации настоящего Порядка на территории многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

2. Места обустройства специальных площадок для пожарных автомобилей

2.1. Места обустройства специальных площадок для установки ОПА и СПА должны обеспечивать максимальные возможности пожарной техники для реализации задач, связанных с организацией тушения пожара и проведением аварийно-спасательных работ.

2.2. Места обустройства, размеры и количество специальных площадок для установки ОПА и СПА определяются в зависимости от высоты здания, его расположения на земельном участке, конструктивных и объемно-планировочных решений здания, геометрических параметров проездов, подъездов, рельефа местности, расположения источников наружного противопожарного водоснабжения, возможности обеспечения свободного проезда и прочее.

2.3. При определении мест обустройства площадок для СПА, необходимо учитывать, что в зоне работы пожарных автолестниц и автоподъемников не должно быть ограждений (за исключением ограждений для палисадников), воздушных линий электропередачи, посадок деревьев, и иных конструкций, изделий, оборудования, препятствующих работе пожарных автолестниц и автоподъемников.

3. Обозначение специальных площадок для пожарных автомобилей

3.1. Обозначение специальной пожарной разметки должно быть хорошо различимо в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период

года очищаться от снега и льда.

3.2. Специальные площадки для установки ОПА и СПА оборудуются специальными информационными табличками для обозначения - размером 30 х 60 см, на которых на красном фоне наносится надпись белыми буквами «Площадка для пожарной техники» (приложение к настоящему Порядку).

3.3. Специальные информационные таблички располагаются на опоре (с двух сторон), установленной в углу площадки. Расстояние от нижнего края специальной информационной таблички до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 2,0 до 4,0 м.

4. Обустройство площадок для ОПА

4.1. Площадки для ОПА должны быть размерами не менее 10 х 4 метра.

4.2. Площадки для ОПА должны обустраиваться в непосредственной близости от водоисточника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант, водоём и другие источники) на расстоянии не более 4 метров от края площадки.

4.3. Специальная пожарная разметка площадки для ОПА наносится на покрытие площадки устойчивой к механическим повреждениям светоотражающей краской белого цвета с полосой шириной 20 см красного цвета по периметру (приложение к настоящему Порядку).

5. Обустройство площадок для СПА

5.1. Площадки для СПА должны быть размерами не менее:

1) для зданий высотой 1 до 50 метров - 12 х 6 м;

2) для зданий высотой свыше 50 метров - 16 х 10 м.

Примечание. Высота здания определяется в соответствии с пунктом 3.1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденным приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее - СП 1.13130).

5.2. Площадки для СПА должны располагаться на расстоянии от зданий, обеспечивающем наибольший диапазон работы пожарных автолестниц и автоподъемников:

1) для зданий высотой до 50 метров - не более 12 метров;

2) для зданий высотой свыше 50 метров - не более 16 метров.

Примечание. Высота здания определяется в соответствии с пунктом 3.1 СП 1.13130.2020.

5.3. Уклон покрытия в местах расположения площадок для СПА не должен превышать:

1) для площадок размерами 12 х 6 метров - 6 градусов;

2) для площадок размерами 16 х 10 метров - 3 градусов.

5.4. Специальная пожарная разметка площадки для СПА наносится на покрытие площадки устойчивой к механическим повреждениям светоотражающей краской белого и красного цвета, чередованием полос

шириной 40 см по диагонали под углом 45 градусов. Границы площадки по периметру окрашиваются красной краской полосой шириной 20 см (приложение к настоящему Порядку).

6. Проезды, подъезды к специальным площадкам для пожарных автомобилей

Проезды, подъезды, подъездные пути к многоквартирным домам, специальные или совмещенные с функциональными проездами и подъездами, должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к специальным площадкам для ее установки.

Заместитель главы
администрации города Симферополя А.Н. Семенченко

Начальник управления
административных органов
Администрации города Симферополя
Республики Крым С.З. Роик

Приложение
к Порядку устройства специальных площадок для расстановки пожарной техники возле многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Специальная информационная табличка
для обозначения специальных площадок для пожарной техники



Обозначение
специальных площадок для установки ОПА и СПА

1. Образец обозначения специальной пожарной разметки площадки для установки ОПА:



2. Образец обозначения специальной пожарной разметки площадки для установки СПА:



Начальник управления
административных органов
Администрации города Симферополя
Республики Крым С.З. Роик

Приложение 2
к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 18.09.2026 № 3803

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Нижеприведенный План мероприятий реализуется Управлением административных органов Администрации города Симферополя Республики Крым.

При необходимости к реализации Плана мероприятий могут привлекаться ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым, ГУП РК «Вода Крыма» и собственники (балансодержатели), при условии согласования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Общая инвентаризация источников противопожарного водоснабжения	Ежегодно, в срок до 1 марта
2	Формирование единой базы данных источников противопожарного водоснабжения и ее актуализация	Ежегодно, в срок до 1 февраля
3	Проверка соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности	Постоянно
4	Проведение анализа противопожарной обстановки с выработкой конкретных мероприятий по достижении требуемого уровня пожарной безопасности	Постоянно
5	Проведение наружного технического осмотра сетей, колодцев водопровода и канализации, очистка камер, колодцев на коллекторах от горючего мусора согласно графикам планово-профилактического ремонта	Постоянно
6	Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта систем противопожарного водоснабжения	Ежегодно, в срок до 1 апреля
7	Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), а также при строительстве и	По мере необходимости

	реконструкции водопроводных сетей обязательная установка пожарных гидрантов	
8	Определение безводных районов, расстояние от которых составляет более 500 м до источников воды либо водоотдача сети менее 10 л/с, разработка инженерных решений либо компенсирующих мероприятий по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения	Постоянно
9	Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды	

Заместитель главы
администрации города Симферополя А.Н. Семенченко

Начальник управления
административных органов
Администрации города Симферополя
Республики Крым С.З. Роик

Приложение 3
к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 18.09.2026 № 3803

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее - Свод правил СП 8.13130), ГОСТ 35105-2024 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», введенным приказом Росстандарта от 19.11.2024 № 1696-ст (далее - ГОСТ 35105-2024) и распространяется на объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

1.2. Основные понятия, применяемые в порядке:

1) противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

2) источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНПВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные водные объекты (водонапорные башни, пруды, технологические емкости), естественные водные объекты (реки, пруды, озера, ручьи) вода из которых может использоваться для целей пожаротушения;

3) пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

4) пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

5) естественный водоем - водоем, представляющий собой природное скопление воды во впадинах;

6) искусственный водоем - специально созданное скопление воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности;

7) пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для забора воды пожарными автомобилями (мотопомпами);

8) сооружения для забора воды - площадки (пирсы), предназначенные для забора воды из открытых естественных водоисточников для пожаротушения;

1.3. Порядок используется в целях упорядочения содержания и эксплуатации ИНПВ на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также организации взаимодействия между Администрацией города Симферополя Республики Крым, от имени которой выступает Управление административных органов администрацией города Симферополя (далее - Управление), предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - организация), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым (далее - ГУ МЧС России по РК) и иными участниками.

1.4. Ответственность за техническое состояние ИНПВ несет организация, в ведении которой они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность ИНПВ для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

1) качественным приемом систем водоснабжения используемых в целях пожаротушения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

2) точным учетом всех ИНПВ;

3) систематическим контролем за состоянием ИНПВ;

4) своевременной подготовкой ИНПВ к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

5) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу.

2.2. ИНПВ должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать забор воды в любое время года. В зимнее время колодцы пожарных гидрантов должны быть утеплены и очищены от снега и льда.

Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями (объемные с подсветкой или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На указателях должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до ИНПВ.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из

которых может быть использована для тушения пожара, оборудуются подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер площадки для въезда и разворотов пожарных автомобилей должен быть не менее 12 х 12 метров.

2.4. Пожарные резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам централизованного отопления зданий, а также с помощью водонагревателей.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарными автомобилями и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.6. Водные ресурсы естественных водоемов (водотоков), используемых в качестве пожарных, должны обеспечивать расчетные расходы воды согласно требованиям Свода правил СП 8.13130 в течение времени тушения пожара.

2.7. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для пожаротушения.

3. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Содержание и эксплуатация ИНПВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

1) эксплуатацию ИНПВ в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;

2) финансирование мероприятий по содержанию ИНПВ и проведению ремонтно-профилактических работ на них;

3) обеспечение возможности беспрепятственного доступа к ИНПВ, в том числе при проверке их силами подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по РК или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

4) проверка работоспособности и поддержание ИНПВ в исправном состоянии, позволяющем их использование в целях пожаротушения в любое время года;

5) установка указателей ИНПВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

6) очистка мест размещения ИНПВ от мусора, снега и наледи;

7) проведение мероприятий по подготовке ИНПВ к эксплуатации в зимнее время;

8) немедленное уведомление организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ, подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по РК, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования ИНПВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и невозможности забора воды из ИНПВ в других случаях.

3.2. Размещение ИНПВ, их количество, емкость, водоотдача и другие

технические характеристики следует предусматривать в соответствии Сводом правил СП 8.13130, ГОСТ 35105-2024.

3.3. Указатели ИНПВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

Установка указателей ИНПВ осуществляется организацией, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ.

3.4. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся ИНПВ.

4. Учет, проверка и испытание источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. Управление и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ, должны в установленном порядке вести их учет.

4.2. В целях учета всех ИНПВ, которые могут быть использованы для пожаротушения, Управление организует, а организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ, не реже двух раз в год проводят инвентаризацию ИНПВ.

4.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием ИНПВ Управление, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверку и испытание.

4.4. Наличие и состояние ИНПВ проверяется не менее двух раз в год представителями Управления, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ. Проверка и испытание ИНПВ проводится с обязательным привлечением представителей подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по РК.

4.5. Проверки и испытания проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

4.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливаются:

1) работоспособность пожарных гидрантов (устанавливается посредством пуска воды с установкой пожарных колонок);

2) наличие на видных местах указателей пожарных гидрантов;

3) возможность беспрепятственного подъезда к пожарным гидрантам;

4) проведение очистки пожарных гидрантов от грязи (льда, снега), наличие крышек гидрантов и их утепление при эксплуатации в условиях пониженной температуры воздуха;

5) герметичность и наличие смазки резьбовых соединений и стояков;

6) качество работы сливных устройств;

7) возможность свободного открывания крышек люков пожарных гидрантов.

4.7. При проверке водонапорных башен осуществляется осмотр, при этом

проверяются:

1) возможность беспрепятственного подъезда к водонапорным башням;

2) наличие на видных местах указателей мест забора воды;

3) работоспособность запорной арматуры (проверяется путем пуска воды);

4) наличие на трубопроводе соединительной полугайки диаметром 77 мм.

4.8. При проверке пожарных водоемов (пожарных резервуаров) устанавливаются:

1) наличие на видных местах указателей пожарных водоемов в соответствии с требованиями ГОСТ 35105-2024;

2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам пожарной техники по твердым грунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;

3) техническое состояние элементов пожарных водоемов (горловин, конусов, табличек, крышек и т.д.);

4) возможность свободного открывания нижних и верхних крышек (люков) приемных колодцев;

5) уровень воды в резервуарах (должен находиться на уровне верхних границ резервуаров каждого пожарного водоема);

6) качество воды пожарных водоемов, обеспечивающее возможность ее беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования;

7) наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающего примерзание крышек, замерзание воды в резервуарах.

4.9. При проверке площадок (пирсов) для забора воды специальной техникой устанавливается:

1) наличие на видных местах указателей площадок (пирсов);

2) наличие перед пирсами площадок для разворота пожарной техники;

3) возможность беспрепятственного подъезда и состояние подъездных путей к площадкам (пирсам);

4) состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

4.10. При проверке других ИНПВ устанавливаются наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автомобилями (мотопомпами) в любое время года.

4.11. Под испытанием ИНПВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.12. Испытание ИНПВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4.13. Результаты проверок ИНПВ рассматриваются на заседаниях Муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

5. Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение месяца с момента обнаружения неисправности.

5.2. Технические характеристики ИНПВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводных сетей допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

5.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИНПВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

5.5. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНПВ, должны уведомлять подразделения пожарной охраны ГУ МЧС России по РК о начале и об окончании работ по ремонту или замене пожарного гидранта.

6. Организация взаимодействия


Подразделения пожарной охраны ГУ МЧС России по РК осуществляют проезд на территорию организаций, предприятий и учреждений (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым, для контроля состояния ИНПВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.


Заместитель главы
администрации города Симферополя А.Н. Семенченко


Начальник управления
административных органов
Администрации города Симферополя
Республики Крым С.З. Роик

Приложение 4
к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 18.09.2026 № 3803

СХЕМА
расположения границ примыкания к городским лесам либо сорной растительности и выполнения противопожарных барьеров в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым

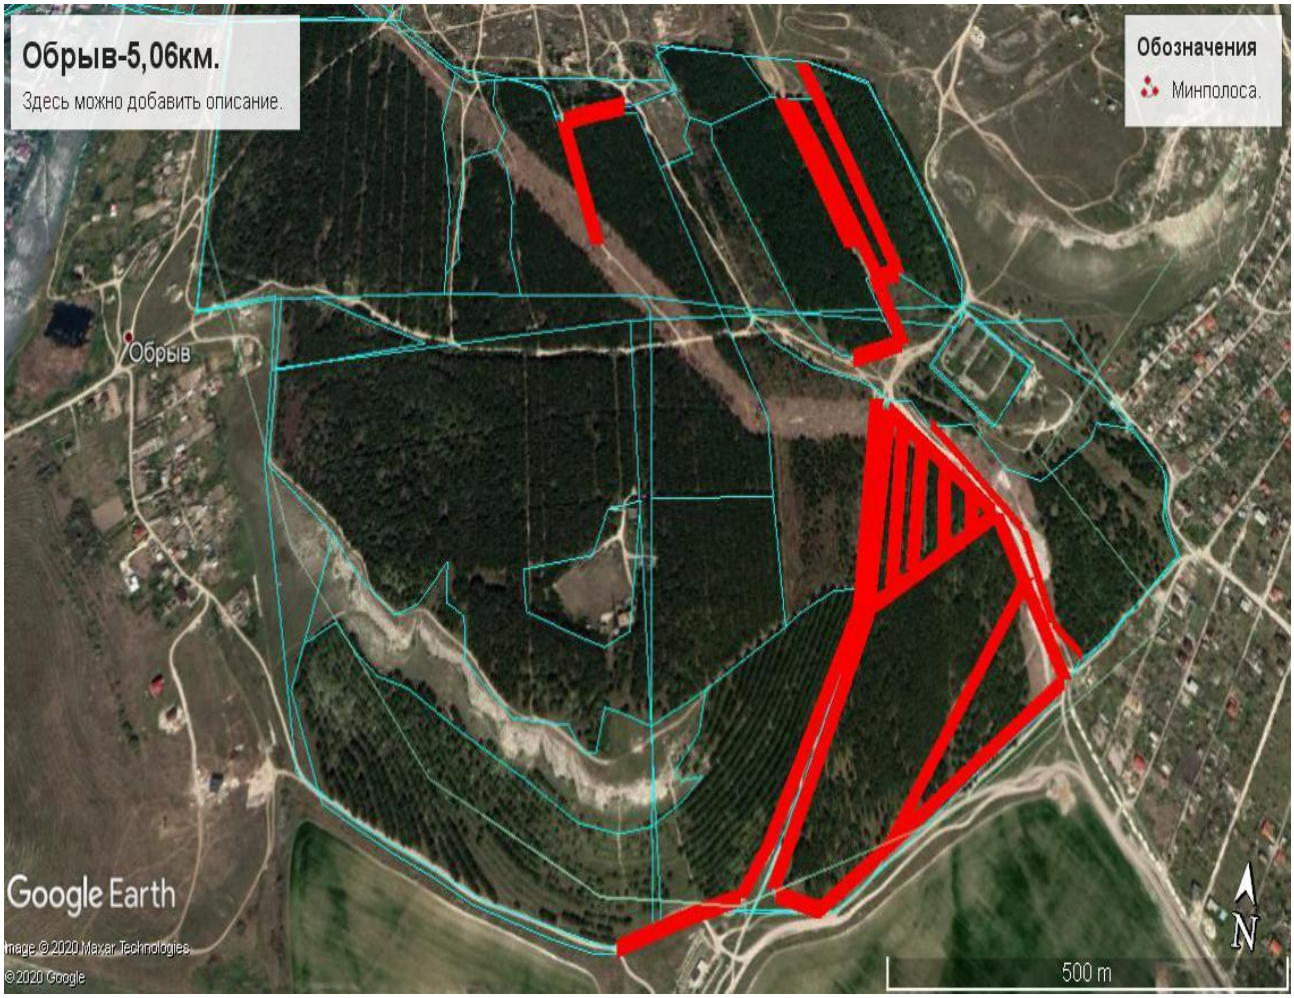


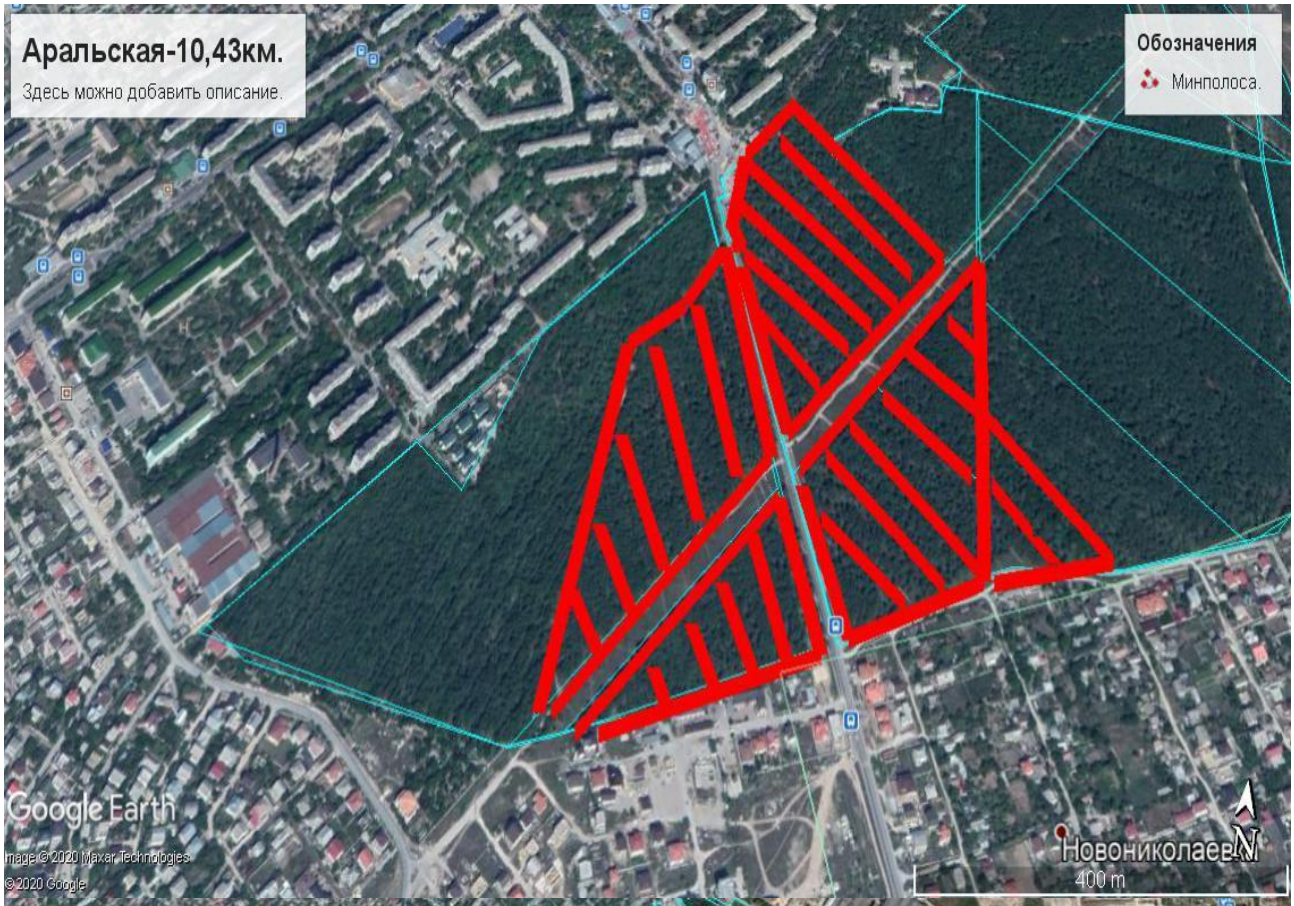
Аральская-10,43км.
Здесь можно добавить описание.
Обозначения
Минполоса.
Google Earth
Image © 2020 Maxar Technologies
© 2020 Google
Новониколаевка
400 m
N

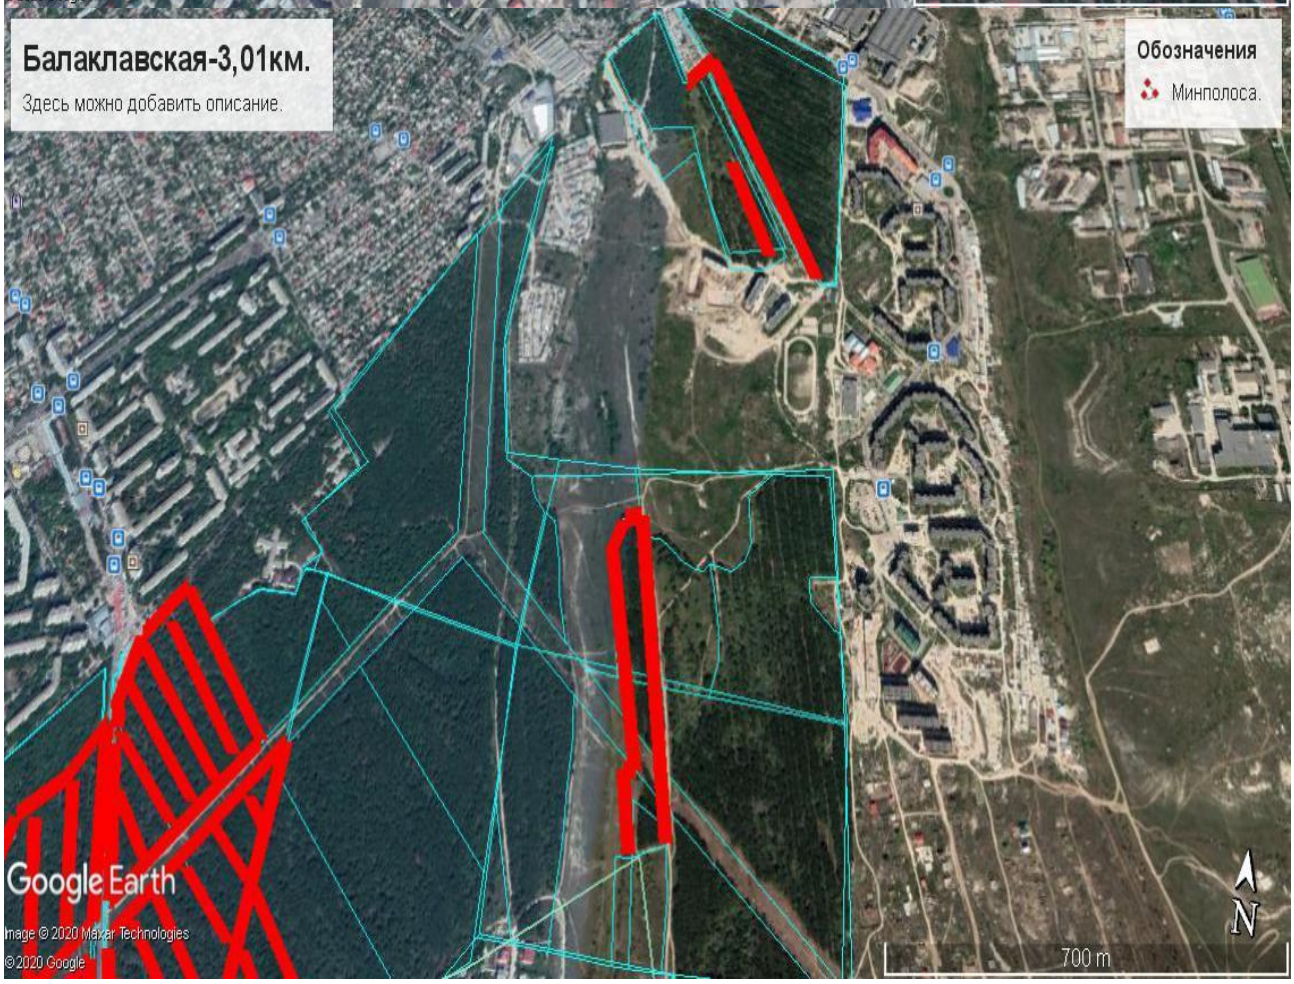
Балаклавская-3,01км.
Здесь можно добавить описание.
Обозначения
Минполоса.
Google Earth
Image © 2020 Maxar Technologies
© 2020 Google
700 m
N


Аэрофлотский-1,57км.
Здесь можно добавить описание.
Обозначения
Минполоса.
Аэрофлотский
Google Earth
Image © 2020 Maxar Technologies
© 2020 Google
N
300 m


Грэсовский-0,65км.
Здесь можно добавить описание.
Обозначения
Минполоса.
Грэсовский
Google Earth
Image © 2020 Maxar Technologies
© 2020 Google
N
400 m

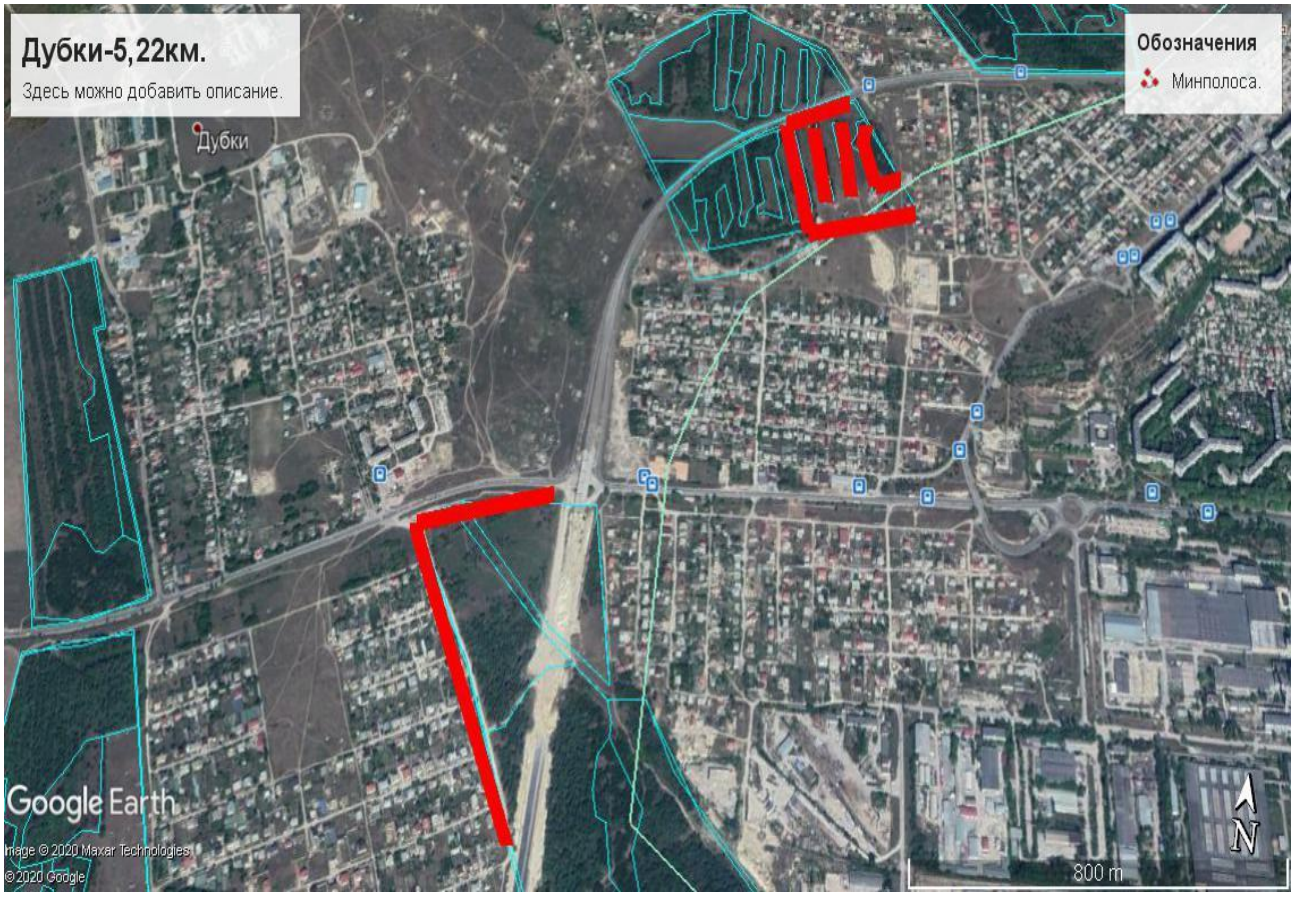

Условные обозначения:

Обозначение	Наименование	Протяженность, км
	Минерализованная полоса шириной не менее 1,4 м	25,94

Заместитель главы
администрации города Симферополя А.Н. Семенченко

Начальник управления
административных органов
Администрации города Симферополя
Республики Крым С.З. Роик